


【資料1】

時間帯別余剰電力量(予測値) R7年10月～R8年9月分

※下記値は、令和7年度の稼働計画に基づき予測した概算値(参考値)であり、
処理するごみ量、ごみ質等により実際の値とは差異が生じる場合がある。

(kWh)

年度・月	時間帯			計
	重負荷	昼間	夜間	
R7.10月		118,000	130,000	248,000
11月		365,000	403,000	768,000
12月		471,000	521,000	992,000
R8. 1月		319,000	353,000	672,000
2月		106,000	118,000	224,000
3月		300,000	332,000	632,000
4月		228,000	252,000	480,000
5月		346,000	382,000	728,000
6月		114,000	126,000	240,000
7月	114,000	116,000	258,000	488,000
8月	232,000	236,000	524,000	992,000
9月	101,000	103,000	228,000	432,000
計	447,000	2,822,000	3,627,000	6,896,000
比率	6%	41%	53%	100%

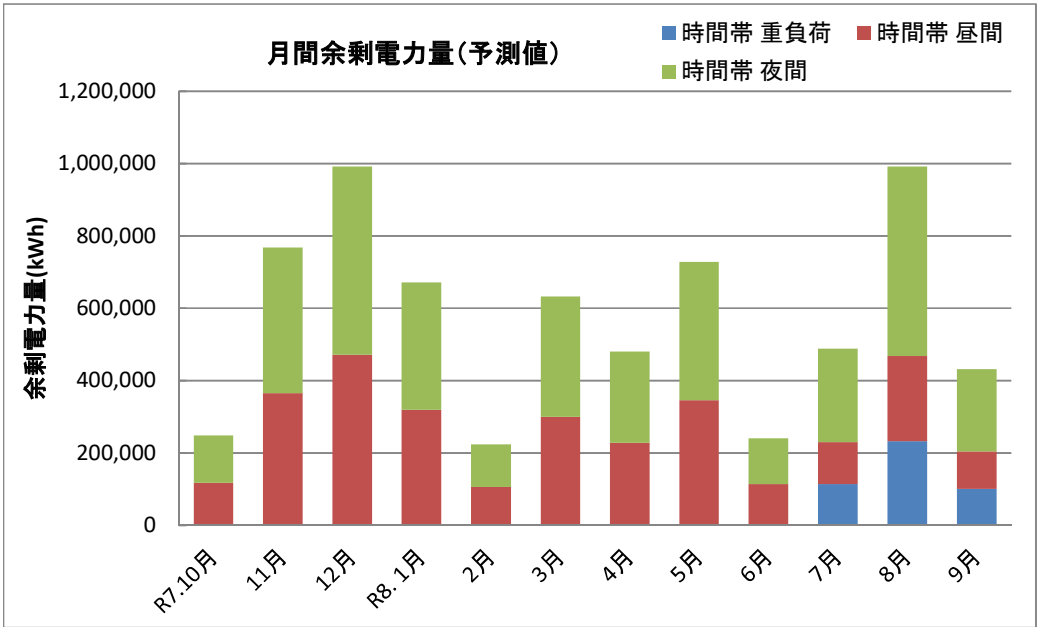


【資料2】

令和4年度余剰電力量実績

(kWh)

令和4年度	時間帯			計
	重負荷	昼間	夜間	
4月		122,290	143,640	265,930
5月		95,640	124,050	219,690
6月		58,730	70,560	129,290
7月	18,930	19,980	58,380	97,290
8月	44,720	44,720	104,310	193,750
9月	7,910	11,650	17,230	36,790
10月		116,420	170,520	286,940
11月		305,350	285,190	590,540
12月		176,487	170,450	346,937
1月		136,840	207,650	344,490
2月		83,270	83,240	166,510
3月		431,510	446,710	878,220
計	71,560	1,602,887	1,881,930	3,556,377
比率	2%	45%	53%	100%

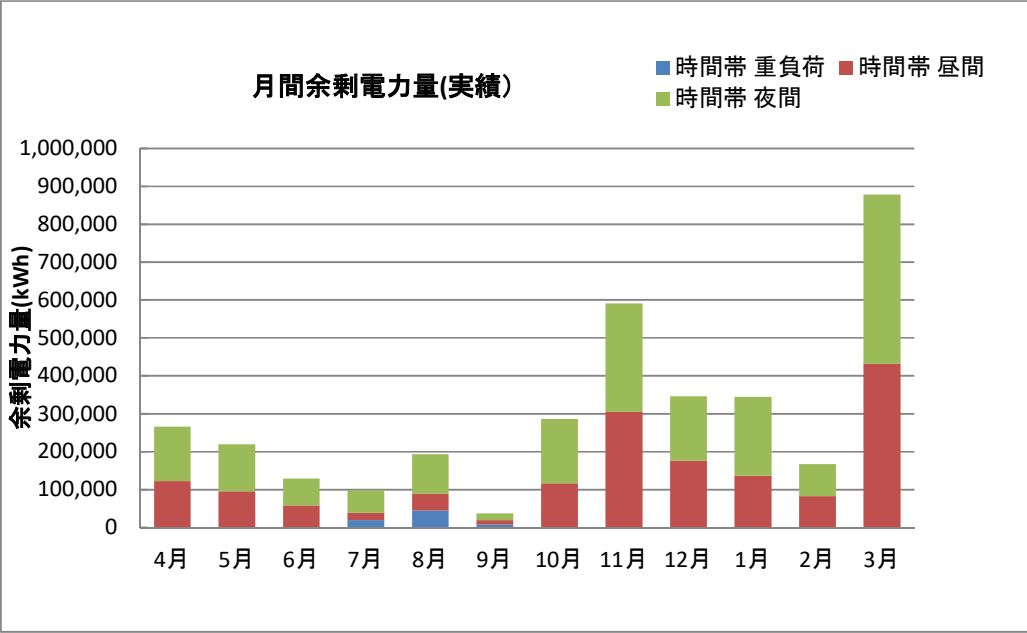


【資料3】

令和5年度余剰電力量実績

(kWh)

令和5年度	時間帯			計
	重負荷	昼間	夜間	
4月		217,600	229,240	446,840
5月		91,640	215,280	306,920
6月		352,960	356,380	709,340
7月	53,300	48,710	120,210	222,220
8月	88,320	99,870	224,160	412,350
9月	147,870	145,570	308,150	601,590
10月		146,750	195,570	342,320
11月		100,630	115,080	215,710
12月		451,830	462,010	913,840
1月		311,650	425,900	737,550
2月		151,630	158,180	309,810
3月		395,790	487,200	882,990
計	289,490	2,514,630	3,297,360	6,101,480
比率	5%	41%	54%	100%

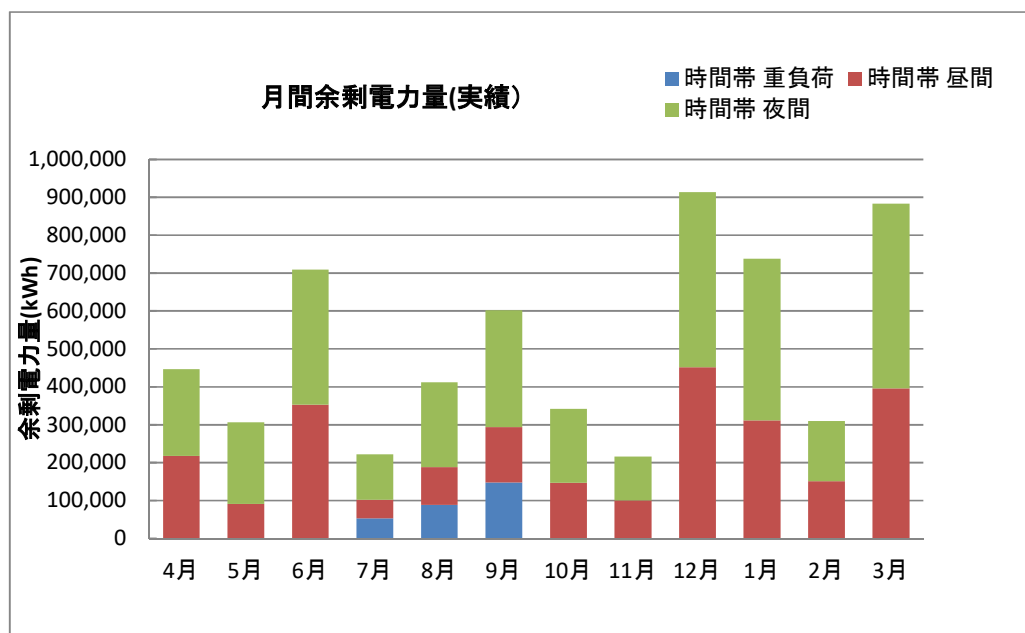


【資料4】

令和6年度余剰電力量実績

(kWh)

令和6年度	時間帯			計
	重負荷	昼間	夜間	
4月		395,960	441,340	837,300
5月		317,790	395,370	713,160
6月		168,700	174,710	343,410
7月	48,330	42,160	82,700	173,190
8月	224,770	202,350	413,610	840,730
9月	88,330	71,990	184,530	344,850
10月		132,560	166,920	299,480
11月		329,260	398,240	727,500
12月		494,270	473,620	967,890
1月		191,850	200,490	392,340
2月		160,850	198,260	359,110
3月		341,490	352,360	693,850
計	361,430	2,849,230	3,482,150	6,692,810
比率	5%	43%	52%	100%

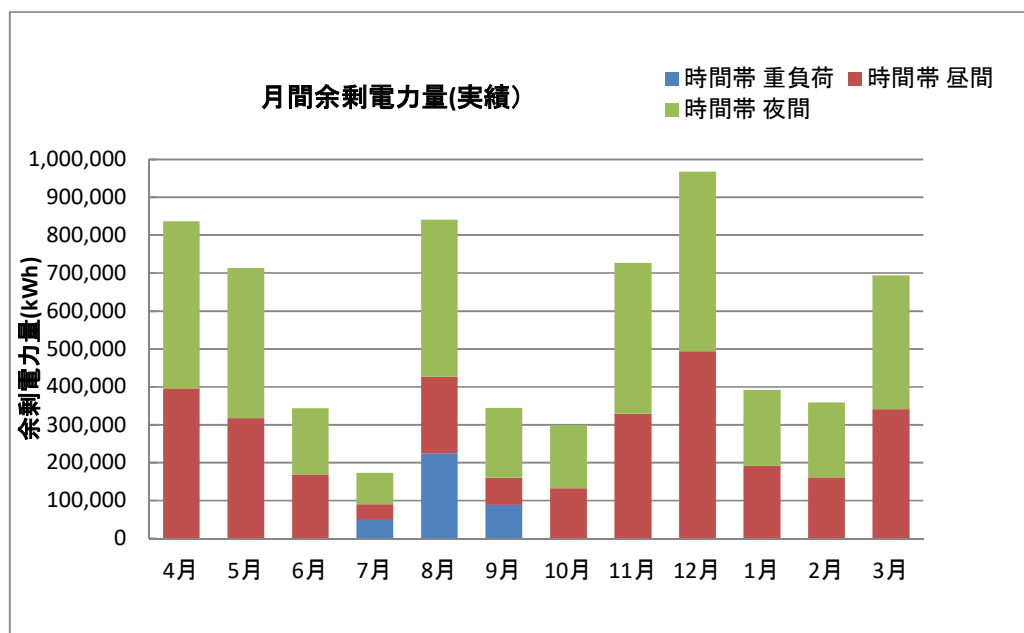

令和7～8年茨木市環境衛生センター稼働計画

	令和7年			令和8年									
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
第一工場 1号炉				全電気設備点検	ボイラ 検査								
第二工場 1号炉									ボイラ 検査				
第二工場 2号炉	ボイラ 検査							整備 点検					ボイラ 検査

＜特記事項＞

- 検査・点検以外は稼働状況です。
- 発電設備は、第二工場にのみ設置されています。
- ごみ搬入量等の変化により、本稼働計画を見直す可能性があります。

＜補足＞

稼働炉数と売電量の関係は概ね次の通りです。

1炉 … 0 kWh/日

2炉 … 10,000 kWh/日

3炉 … 40,000 kWh/日

(2炉、3炉の売電量は参考実績値。必ずこの値となるものではない)

(2炉運転時においては、常に売電状態が続くわけではなく、売電と買電の状態を移り変わる)