

設置例

1 階 建 て



= 住宅用火災警報器


2 階 建 て

寝室 = 1 F のみ 寝室 = 2 F のみ 寝室 = 1・2 F




3 階 建 て

寝室 = 1 F のみ 寝室 = 2 F のみ 寝室 = 3 F のみ


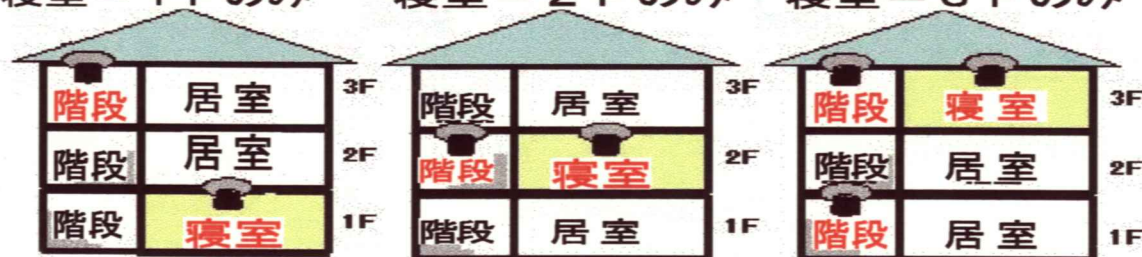


寝室 = 1・2 F

寝室 = 1・3 F

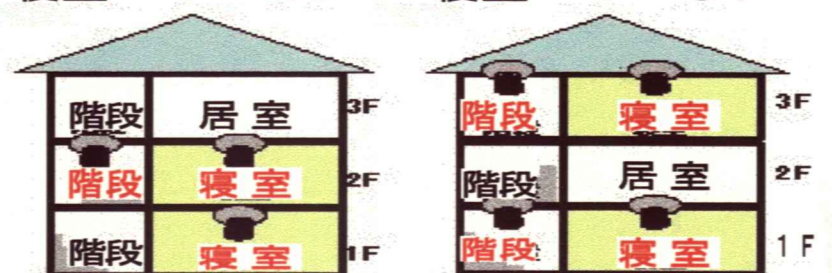


寝室 = 2 F・3 F 寝室 = 1 F・2 F・3 F

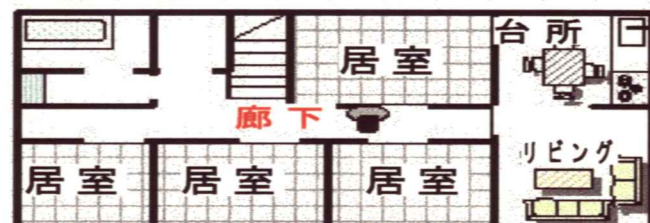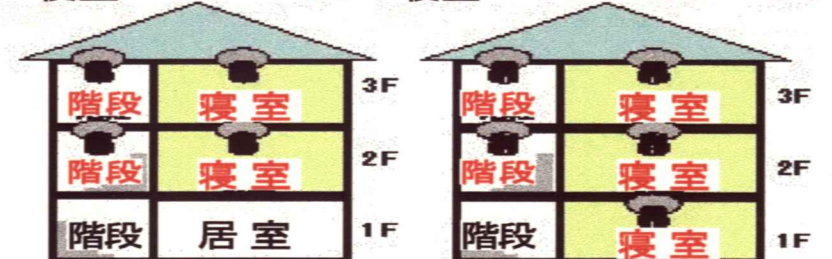

取付位置


▼エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置

換気扇やエアコンの
吹き出し口から
1.5m以上
離します。



〈壁面の場合〉

天井から15~50cm
以内に火災警報器
の中心がくるように
取り付けます。



▼通常の壁面からの取付位置

火災警報器の中心を
壁から60cm以上
離します。



〈天井の場合〉

▼梁などがある場合の取付位置

火災警報器の
中心を梁から
60cm以上
離します。

